


5.5.3 ความเพียงพอและการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ระบบดับเพลิง

ถังดับเพลิงติดตั้งระยะห่าง อย่างน้อย 20 เมตร/ถัง ตามกฎหมาย ติดตั้งสูงจากพื้นไม่เกิน 150 เซนติเมตรนับจากคันปืบ และถ้าเป็นวางกับพื้นจะต้องมีฐานรองรับ) พร้อมกับติดป้ายแสดง



มีการบันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกถัง

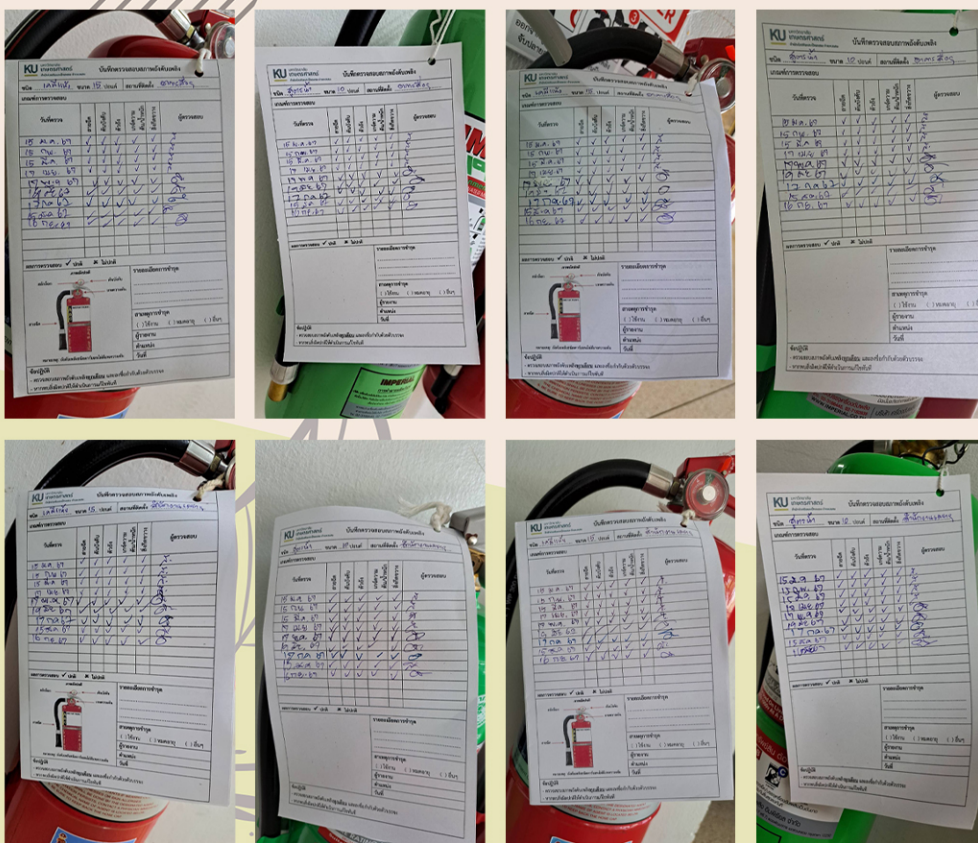

การบำรุงรักษา ถังดับเพลิง

ขั้นตอนการตรวจเช็คและการบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิง

1. เช็คทำความเข้าใจถังดับเพลิง ตรวจสอบความเสียหาย รอยดัดถังดับเพลิง รอยแตกและครายสนิม
2. ตรวจสอบมาตรวัดแรงดันว่ามีเข็มชี้ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่หรือไม่

RECHARGE

195 psi

OVERCHARGE

3. ตรวจสอบสายฉีดไม่มีให้มีสิ่งอุดตัน สายฉีดไม่กรอบหรือแตกฉีกขาด และสายฉีดไม่แตกปลาย
4. พลิก - คว่ำถังดับเพลิง ไปประมาณ 4 - 6 ครั้ง เพื่อให้เข็มชี้มีการเคลื่อนไหวไม่จับเป็นก้อน สามารถอยู่อาศัยการใช้งานงเดิมได้

5.5.3 ความเพียงพอและการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและ ป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณแจ้ง เหตุเพลิงไหม้ และร้อยละของพนักงาน ทราบวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง 2566

The image displays eight individual inspection forms for fire extinguishers, arranged in a 2x4 grid. Each form is titled 'บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง' (Fire Extinguisher Inspection Record) and includes the following sections:

- Header:** KU logo and university name in Thai and English.
- Form Info:** Fields for 'ชนิด' (Type), 'ขนาด' (Size), 'ปีหมดอายุ' (Expiration Year), and 'สถานที่ตั้ง' (Location).
- Inspection Table:** A table with columns for 'วันที่ตรวจ' (Inspection Date), 'สายฉีด' (Nozzle), 'ถังดับเพลิง' (Extinguisher), 'น้ำหนัก' (Weight), 'ความดัน' (Pressure), 'ถังบรรจุก๊าซ' (Gas Cylinder), and 'ผู้ตรวจสอบ' (Inspector). Rows list dates from 16 to 18 of each month for the years 2566 and 2567.
- Diagram:** A diagram of a fire extinguisher with labels for 'สายฉีด' (Nozzle), 'ถังดับเพลิง' (Extinguisher), and 'ถังบรรจุก๊าซ' (Gas Cylinder).
- Checklist:** A section for 'ผลการตรวจสอบ' (Inspection Result) with options for 'ปกติ' (Normal) and 'ไม่ปกติ' (Abnormal).
- Remarks:** A section for 'รายละเอียดการชำรุด' (Details of Damage) with checkboxes for 'ใช้งาน' (In Use), 'หมดอายุ' (Expired), 'อื่นๆ' (Other), 'ชำรุดตาม' (Damaged), 'ตำแหน่ง' (Location), and 'วันที่' (Date).
- Signature:** A line for 'ชื่อผู้บันทึก' (Recorder Name) and a note: 'ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และส่งชื่อที่บันทึกตรวจ หากพบถังดับเพลิงที่ไม่สามารถใช้งานได้' (Check fire extinguisher condition every month and send the name of the inspected extinguisher if it is found to be unusable).

